

○ 実証試験結果の概要

実証対象技術／ 環境技術開発者	窓用コーティング材(エコシールド IR910)／ インターセプト株式会社
実証機関	財団法人 建材試験センター
実証試験期間	平成20年11月10日～平成21年2月13日

1. 実証対象技術の概要

(原理・材質等)

ガラス基材にアクリルシリコン樹脂、有機シラン化合物、透明導電膜を形成する金属酸化物、紫外線吸収剤を含有するコーティング材をフローコーティング施工することで、日射を吸収し紫外線や赤外線をカットする。

色： 緑色

2. 実証試験の概要

○ 数値計算における設定条件

コーティング材の熱・光学特性を測定し、その結果から、下記条件における対象建物の全ての窓にコーティング材を塗布（室内側）した場合の効果（冷房負荷削減効果等）を数値計算により算出した。

2-1. 対象建物

1) 住宅（戸建 RC 造）の LD 部（床面積：20.49 m²，窓面積：6.62m²）

2) オフィスの事務室南側（床面積：113.40 m²，窓面積：37.44m²）

※対象建物は、「標準問題の提案（住宅用標準問題，オフィス用標準問題）」（日本建築学会 環境工学委員会 熱分科会第15回熱シンポジウム，1985年）に基づき設定した。ただし、オフィスの建物設定については、WGにおける検討を踏まえ、ガラス窓を縦1800mmから、縦2600mmに変更している。

※周囲の建築物等の影響による日射の遮蔽は考慮しない。

2-2. 使用気象データ

東京・大阪 90年代標準年

2-3. 冷暖房設定

建築物	冷房設定温度 (°C)	暖房設定温度 (°C)	稼働時間
住宅	26.6	21.0	6～9時・12～14時・16～22時
オフィス	26.7	21.9	平日 8～18時・土曜日 8～13時

(参照：冷暖房設定温度については、(財)省エネルギーセンター、「平成17年度省エネルギー対策実態調査結果」、稼働時間については、「標準問題の提案（住宅用標準問題，オフィス用標準問題）」)

2-4. COP（エネルギー消費効率）の設定

建築物	冷房（-）	暖房（-）
住宅	4.67	5.14
オフィス	3.55	3.90

(参照：(財)省エネルギーセンター、「省エネ性能カタログ 2006年 夏版」，「省エネ性能カタログ 業務用エアコン」)

2-5. 電力量料金単価の設定

地域	建築物	標準契約種別	電力量料金単価 (円/kWh) *1	
			夏季*2	その他季*3
東京	住宅	従量電灯 B	22.86 (消費電力 120～300kWh/月)	
	オフィス	業務用電力	13.75	12.65
大阪	住宅	従量電灯 A	24.21 (消費電力 120～300kWh/月)	
	オフィス	高压電力 AS	12.08	11.06

*1：電力量料金単価は、消費税相当額を含んだものである。

*2：夏季…7月1日～9月30日

*3：その他季…10月1日～6月30日

注) 燃料価格変動に依存する燃料費調整単価は0円/kWhと仮定。

3. 実証試験結果

○ 空調負荷低減性能実証項目／環境負荷・維持管理等実証項目

【熱・光学性能測定結果】

		耐候性試験前	耐候性試験後
遮蔽係数	(-)	0.59	0.59
熱貫流率	(W/m ² ・K)	6.1	6.1

【参考項目】

		耐候性試験前	耐候性試験後
可視光線透過率	(%)	57.4	57.4
日射透過率	(%)	28.8	28.1
日射反射率	(%)	4.8	5.0

【分光透過率・分光反射率(波長範囲:300nm~2500nm)の特性】

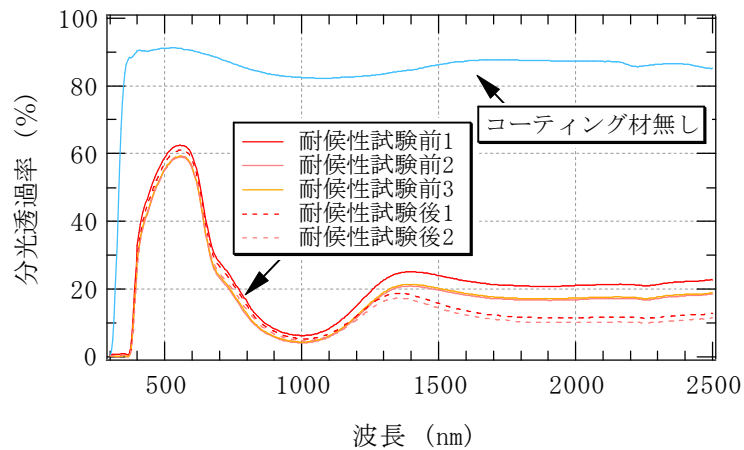


図-1 分光透過率測定結果

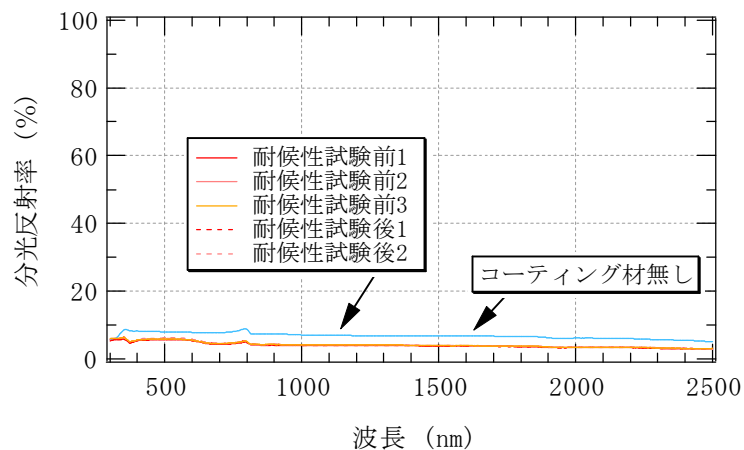


図-2 分光反射率測定結果

○ 標準モデルに基づく数値計算により算出する実証項目／環境負荷・維持管理等実証項目

【計算結果】

		東京都		大阪府	
		住宅(戸建 RC 造)	オフィス	住宅(戸建 RC 造)	オフィス
冷房負荷 低減効果*1 (夏季1ヶ月)	熱量	151 kWh/月 (塗布前 727 kWh/月) 20.8 %低減	65 kWh/月 (塗布前 2196 kWh/月) 3.0 %低減	168 kWh/月 (塗布前 842 kWh/月) 20.0 %低減	78 kWh/月 (塗布前 2441 kWh/月) 3.2 %低減
	電気料金	741 円/月	253 円/月	873 円/月	267 円/月
冷房負荷 低減効果*1 (夏季6~9月)	熱量	550 kWh/4ヶ月 (塗布前 2293 kWh/4ヶ月) 24.0 %低減	216 kWh/4ヶ月 (塗布前 6407 kWh/4ヶ月) 3.4 %低減	592 kWh/4ヶ月 (塗布前 2558 kWh/4ヶ月) 23.1 %低減	249 kWh/4ヶ月 (塗布前 7029 kWh/4ヶ月) 3.5 %低減
	電気料金	2691 円/4ヶ月	823 円/4ヶ月	3070 円/4ヶ月	835 円/4ヶ月
室温上昇 抑制効果*2 (夏季15時)	自然室温*3	2.5 °C (38.5°C→36.0 °C)	0.7 °C (37.8°C→37.1 °C)	2.7 °C (39.8°C→37.1 °C)	0.6 °C (38.1°C→37.5 °C)
	体感温度*4	2.1 °C (38.1°C→36.0 °C)	0.2 °C (30.8°C→30.6 °C)	2.2 °C (39.3°C→37.1 °C)	0.3 °C (31.0°C→30.7 °C)


*1: 夏季1ヶ月(8月)及び夏季(6~9月)において室内温度が冷房設定温度を上回った時に冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2: 8月1日における, 対象部での室温の抑制効果

*3: 冷房を行わないときの室温。

*4: 放射温度を考慮した温度で, 室温と, 室内周壁等の平均放射温度の平均。

注) 数値計算は標準問題をもとに実施しており, 実際の導入環境とは異なる。

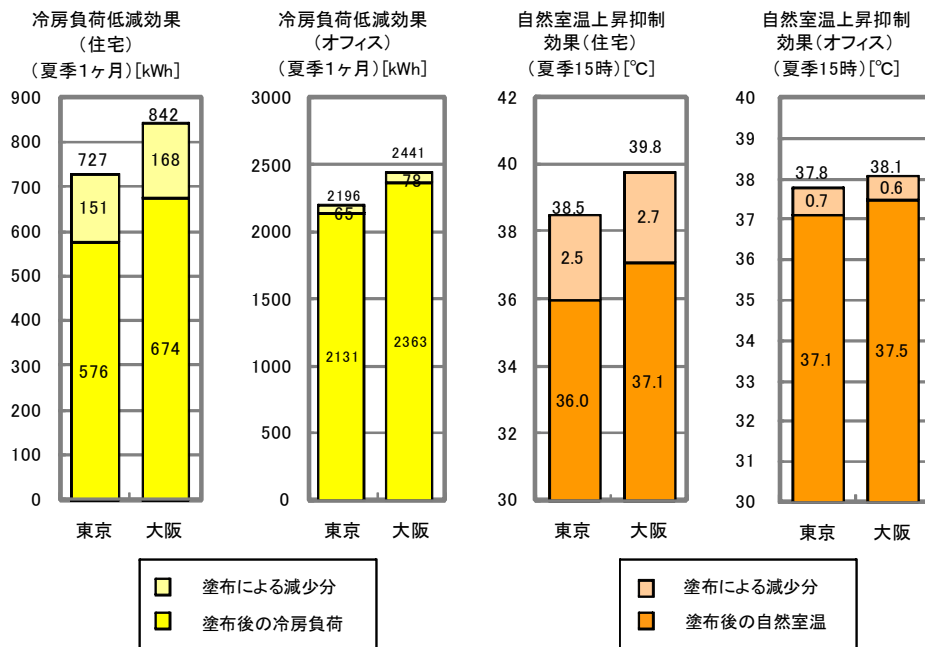

【参考項目】

		東京都		大阪府	
		住宅(戸建 RC 造)	オフィス	住宅(戸建 RC 造)	オフィス
暖房負荷 低減効果*1 (冬季1ヶ月)	熱量	-147 kWh/月 (塗布前 62 kWh/月) -237.1 %低減	-129 kWh/月 (塗布前 488 kWh/月) -26.4 %低減	-121 kWh/月 (塗布前 199 kWh/月) -60.8 %低減	-86 kWh/月 (塗布前 836 kWh/月) -10.3 %低減
	電気料金	-652 円/月	-420 円/月	-569 円/月	-244 円/月
冷暖房負荷 低減効果*2 (期間空調)	熱量	24 kWh/年 (塗布前 2639 kWh/年) 0.9 %低減	-169 kWh/年 (塗布前 8295 kWh/年) -2.0 %低減	70 kWh/年 (塗布前 3128 kWh/年) 2.2 %低減	-73 kWh/年 (塗布前 9652 kWh/年) -0.8 %低減
	電気料金	352 円/年	-426 円/年	612 円/年	-80 円/年

*1: 冬季1ヶ月(2月)において室内温度が暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*2: 夏季(6~9月)において室内温度が冷房設定温度を上回った時に冷房が稼働し、冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の冷暖房負荷低減効果

<春、秋の影響を考慮した年間での算出結果>

算出対象時期: 1年間

算出対象区域: LD(住宅), 事務室南側(オフィス)

		東京都		大阪府	
		住宅(戸建 RC 造)	オフィス	住宅(戸建 RC 造)	オフィス
冷房負荷 低減効果 (年間空調) *1	熱量	933 kWh/年 (塗布前 2858 kWh/年) 32.6 %低減	407 kWh/年 (塗布前 7710 kWh/年) 5.3 %低減	1049 kWh/年 (塗布前 3328 kWh/年) 31.5 %低減	463 kWh/年 (塗布前 8817 kWh/年) 5.3 %低減
	電気料金	4566 円/年	1502 円/年	5440 円/年	1501 円/年
暖房負荷 低減効果 (年間空調) *2	熱量	-528 kWh/年 (塗布前 346 kWh/年) -152.6 %低減	-389 kWh/年 (塗布前 1896 kWh/年) -20.5 %低減	-522 kWh/年 (塗布前 570 kWh/年) -91.6 %低減	-324 kWh/年 (塗布前 2623 kWh/年) -12.4 %低減
	電気料金	-2347 円/年	-1263 円/年	-2457 円/年	-920 円/年
冷暖房負荷 低減効果 (年間空調) *3	熱量	405 kWh/年 (塗布前 3203 kWh/年) 12.6 %低減	17 kWh/年 (塗布前 9606 kWh/年) 0.2 %低減	528 kWh/年 (塗布前 3898 kWh/年) 13.5 %低減	139 kWh/年 (塗布前 11441 kWh/年) 1.2 %低減
	電気料金	2219 円/年	239 円/年	2983 円/年	581 円/年

*1: 年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回った時に冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2: 年間を通じ室内温度が暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*3: 年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回った時に冷房が稼働し、暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の冷暖房負荷低減効果

<西日の影響など全方位を考慮した際の算出結果>

算出対象時期：1年間

算出対象区域：建築物全体（住宅），基準階事務室全体（オフィス）

		東京都		大阪府	
		住宅(戸建 RC 造)	オフィス	住宅(戸建 RC 造)	オフィス
冷房負荷 低減効果 (年間空調) *1	熱量	1270 kWh/年 (塗布前 5834 kWh/年) 21.8 %低減	1647 kWh/年 (塗布前 36682 kWh/年) 4.5 %低減	1456 kWh/年 (塗布前 6823 kWh/年) 21.3 %低減	1978 kWh/年 (塗布前 42106 kWh/年) 4.7 %低減
	電気料金	6215 円/年	6086 円/年	7550 円/年	6422 円/年
暖房負荷 低減効果 (年間空調) *2	熱量	-987 kWh/年 (塗布前 3118 kWh/年) -31.7 %低減	-1352 kWh/年 (塗布前 14214 kWh/年) -9.5 %低減	-871 kWh/年 (塗布前 3429 kWh/年) -25.4 %低減	-1145 kWh/年 (塗布前 14678 kWh/年) -7.8 %低減
	電気料金	-4388 円/年	-4385 円/年	-4100 円/年	-3248 円/年
冷暖房負荷 低減効果 (年間空調) *3	熱量	283 kWh/年 (塗布前 8952 kWh/年) 3.2 %低減	295 kWh/年 (塗布前 50896 kWh/年) 0.6 %低減	586 kWh/年 (塗布前 10252 kWh/年) 5.7 %低減	833 kWh/年 (塗布前 56783 kWh/年) 1.5 %低減
	電気料金	1827 円/年	1701 円/年	3450 円/年	3174 円/年

*1：年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回った時に冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2：年間を通じ室内温度が暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*3：コーティング材の塗布により低減する年間の冷房負荷量と暖房負荷量の合計

【計算結果・参考項目に共通する注意点】

1. 計算結果および参考項目は、モデル的な住宅・オフィスを想定し、各種前提のもと数値計算したものである。
2. 計算結果・参考項目において設定した冷暖房の運転期間は、下記の通りとした。
 - ・夏季15時：8月1日の15時
 - ・夏季1ヶ月：8月1～31日
 - ・夏季6～9月：6月1日～9月30日
 - ・冬季1ヶ月：2月1日～28日
 - ・期間空調：冷房期間6～9月および暖房期間11～4月
 - ・年間空調：冷暖房期間1年間*
- *：設定温度よりも室温が高い場合に冷房運転を行い、設定温度よりも室温が低い場合に暖房運転を行う。
3. 日射が遮蔽され、室内が暗くなることに伴う、照明による熱負荷の増加は考慮していない。
4. 冷房・暖房負荷低減効果の熱量の欄にある「塗布前 ○○kWh/△△」とは、コーティング材を塗布しない状態において、日射・電気機器等により室内に加えられる熱負荷の一定期間における総和を示している。
5. 電気料金について、本計算ではコーティング材の有無による室内熱負荷の差を検討の対象としていることから、種々の仮定が必要となる総額を見積もることをせず、熱負荷の変化に伴う空調電気料金の差額のみを示している。
6. 数値計算は標準問題をもとに実施しており、実際の導入環境とは異なる。

(参考情報)

このページに示された情報は、全て環境技術開発者が自らの責任において申請した内容であり、環境省および実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません。

○ 製品データ

項目		環境技術開発者 記入欄	
製品名・型番		エコシールド IR910	
製造(販売)企業名		インターセプト株式会社	
連絡先	TEL/FAX	TEL:058-277-5529	FAX:058-277-4939
	Web アドレス	http://www.intercept.jp	
	E-mail	info@intercept.jp	
コーティング材全厚		20~30 μm	
設置条件	対応する建築物・窓など	既設・新設を問わず、オフィスビル、公共施設、店舗、工場、車両、住宅などの窓ガラスに対応。室内側施工に対応する。	
	施工上の留意点	線入り、網入りガラスの場合は熱割れ計算し、施工可能か判断する。施工時、アルコールが気化するため、換気に充分注意する。雨天及び湿度の高い施工環境では施工しないか、除湿を検討する。	
	その他設置場所等の制約条件	-	
メンテナンスの必要性 耐候性・製品寿命など		被膜には粘着性の高いシールやテープは貼らない。 清掃時は中性洗剤を薄めた洗浄液を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取る。 被膜に金属などの硬い物は当てない。 被膜は15年以上保持し、促進耐候試験900時間(暴露約15年間)経過しても品質は良好。	
技術上の特徴		<ul style="list-style-type: none"> ・省エネ率の高いガラスコーティング剤。 ・日射のジリジリとした熱源となる近赤外線を90%ほどカット。 ・紫外線を99%以上カット。 ・熱吸収タイプのため、冬季の結露緩和、暖房時の省エネ対策の一助となる。 ・窓ガラス(フロートガラス)新設・既設、デザインを問わず内側施工が可能。 ・特に既設ガラスに塗布することで高機能ガラスに蘇るため、取替えに伴う廃棄物を出さない。 ・夏場は高額なLow-Eペアガラス以上の省エネ効果が期待できる。 ・日射の眩しさをカットする。 ・耐候性にすぐれているため10年以上経過しても変色、劣化は無い。 ・厚みは20~30 μm 	
コスト概算	イニシャルコスト		
	設計施工価格(材工共)	¥15,000	1m ²
	合計	¥15,000	1m ²

○ その他メーカーからの情報

- ・納期：受注生産のため1～3日要する。
- ・性能：ガラス面（内側）にフローコーティングすることで、紫外線 99%、近赤外線 90% ほどをカットし空調効率を高めるため、CO₂排出量の削減や省エネルギー効果が得られる。また飛来する走光性昆虫の抑制効果やガラス飛散低減効果、結露緩和効果も有する。