



ショットバック試験体

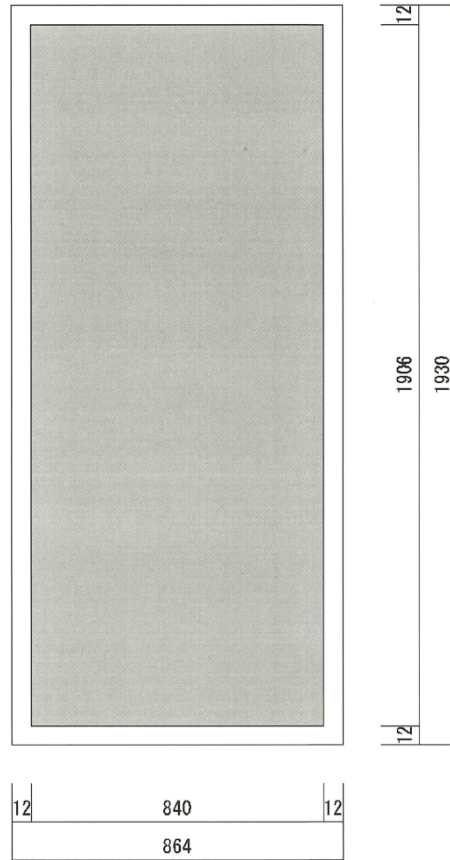

ガラス寸法 : 1930×864
フィルム寸法 : 1906×840
材料板ガラス : JIS R 3202に規定する厚さ5mmのフロート板ガラス
フィルムをガラスの縁から12mmずつ間隔を離してフィルムを貼る
試験体数 : 4体、ただし予備含め計6体用意してください。

層間変位試験体

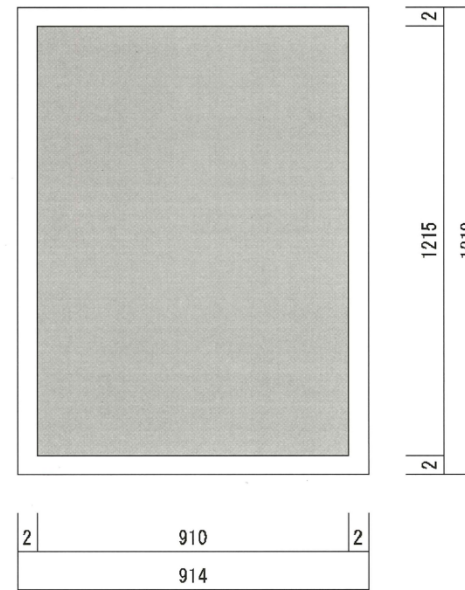

ガラス寸法 : 1219×914
フィルム寸法 : 1215×910
材料板ガラス : JIS R 3202に規定する厚さ5mmのフロート板ガラス
フィルムをガラスの縁から2mmずつ間隔を離してフィルムを貼る
試験体数 : 4体、ただし予備含め計6体用意してください。